# CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA -CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997

RNC 4-06-01102-1

**Estadística Institucional del Año 2021**

**Trimestre Julio-Septiembre**

***CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA***

| Acueductos | Muestras programadas | # de Muestra Sembradas | # de Tubos sembrados | # de tubos Coliformestermotolerable | N°. De Tubos Coliformes Fecales | % IP (> 95%) | % de Puntos con Cloración | % Envió de Muestra | Índice de Calidad | Punto con Pseudomonas | Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Dura | 80 | 80 | 400 | 15 | 11 | 97.25 | 99 | 100 | 97 | 2 | Julio |
| Monte De La Jagua | 16 | 12 | 60 | 6 | 6 | 90.00 | 100 | 75 | 74 | 1 | Julio |
| Ac Juan López | 20 | 20 | 100 | 6 | 6 | 94.00 | 100 | 100 | 94 | 1 | Julio |
| Ac Las Lagunas | 16 | 12 | 60 | 8 | 8 | 86.67 | 100 | 75 | 65 | 0 | Julio |
| Ac San Víctor | 16 | 12 | 60 | 1 | 1 | 98.33 | 100 | 75 | 74 | 0 | Julio |
| Reparadero | 8 | 8 | 40 | 9 | 9 | 77.50 |  | 100 | 78 | 1 | Julio |
| Moquita | 16 | 16 | 80 | 1 | 1 | 98.75 | 100 | 100 | 99 | 1 | Julio |
| Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 1 | 1 | 97.50 | 100 | 100 | 98 | 0 | Julio |
| Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 1 | 1 | 98.75 | 100 | 100 | 99 | 3 | Julio |
| La Guama | 16 | 16 | 80 | 2 | 2 | 97.50 | 100 | 100 | 98 | 1 | Julio |
| Villa Progreso | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 80.00 | 75 | 100 | 80 | 1 | Julio |
| El Carril | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 1 | Julio |
| Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 0 | Julio |
| Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 1 | 1 | 97.50 | 100 | 100 | 98 | 0 | Julio |
| Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 0 | Julio |
| Las María | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 50 | 50 | 0 | Julio |
| Batey | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 50 | 50 | 0 | Julio |
| La Dura | 100 | 98 | 490 | 17 | 14 | 97 | 100 | 98 | 95 | 10 | Agosto |
| Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 10 | 4 | 95 | 100 | 100 | 95 | 1 | Agosto |
| Ac Juan López | 32 | 32 | 160 | 30 | 29 | 82 | 70 | 100 | 82 | 3 | Agosto |
| Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 7 | 7 | 91 | 50 | 100 | 91 | 0 | Agosto |
| Ac San Víctor | 12 | 11 | 55 | 12 | 4 | 93 | 100 | 92 | 85 | 0 | Agosto |
| Reparadero | 10 | 10 | 50 | 22 |  | 74 | 100 | 100 | 74 | 0 | Agosto |
| Moquita | 16 | 16 | 80 | 16 | 10 | 88 | 100 | 100 | 88 | 1 | Agosto |
| Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 3 | 3 | 93 | 100 | 100 | 93 | 0 | Agosto |
| Cay Germ | 20 | 20 | 100 | 34 | 21 | 79.00 | 100 | 100 | 79 | 1 | Agosto |
| La Guama | 20 | 20 | 100 | 22 | 10 | 90.00 | 85 | 100 | 90 | 4 | Agosto |
| El Carril | 5 | 5 | 25 | 6 | 6 | 76.00 | 100 | 100 | 76 | 2 | Agosto |
| Calle Del Rio | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 80.00 | 100 | 100 | 80 | 0 | Agosto |
| Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 0 | Agosto |
| Los Brazos | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 50 | 50 | 0 | Agosto |
| Gaspar H | 8 | 4 | 20 | 1 | 1 | 95.00 | 100 | 50 | 48 | 0 | Agosto |
| Veragua | 4 | 4 | 20 | 8 | 8 | 60.00 | 100 | 100 | 60 | 1 | Agosto |
| Batey | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 0 | Agosto |
| La Dura | 80 | 79 | 395 | 4 | 1 | 99.75 | 100 | 99 | 99 | 5 | Septiembre |
| Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 16 | 5 | 93.75 | 100 | 100 | 94 | 2 | Septiembre |
| Ac Juan López | 8 | 8 | 40 | 17 | 5 | 87.50 | 100 | 100 | 88 | 0 | Septiembre |
| Ac Las Lagunas | 8 | 8 | 40 | 5 | 4 | 90.00 | 100 | 100 | 90 | 0 | Septiembre |
| Ac San Víctor | 20 | 20 | 100 | 16 | 15 | 85.00 | 100 | 100 | 85 | 0 | Septiembre |
| Reparadero | 8 | 8 | 40 | 12 | 12 | 70.00 | 100 | 100 | 70 | 0 | Septiembre |
| Moquita | 16 | 16 | 80 | 9 | 9 | 88.75 | 100 | 100 | 89 | 0 | Septiembre |
| Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 19 | 0 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 0 | Septiembre |
| Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 18 | 10 | 87.50 | 100 | 100 | 88 | 5 | Septiembre |
| La Guama | 16 | 15 | 75 | 10 | 4 | 95.00 | 93 | 94 | 89 | 3 | Septiembre |
| El Carril | 4 | 4 | 20 | 2 | 2 | 90.00 | 100 | 100 | 90 | 1 | Septiembre |
| Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 95.00 | 100 | 100 | 95 | 0 | Septiembre |
| Jamao Al Norte | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 50 | 50 | 0 | Septiembre |
| Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 4 | 4 | 90.00 | 100 | 100 | 90 | 0 | Septiembre |

IP = Indice de Potabilidad

IP > 95% segun normas internacionales

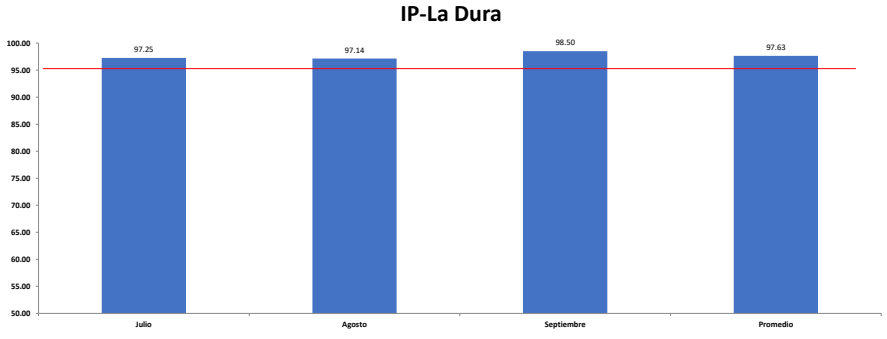

## Indice de Potabilidad Provincial

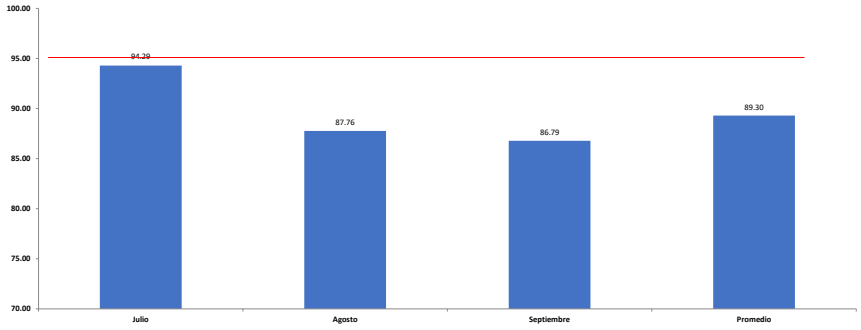

**Análisis Físico-Químico Realizados a los Acueductos de CORAAMOCA, 2021**
**Incluido en el Control Sanitario**
**Trimestre Julio-Septiembre**

| Acueductos | Promedio C.R en redes (0.2-0.8 p.p.m) | Promedio Turbidez (0-5 NTU) en redes. | Promedio PH a T.A (6.5-8.5) | Promedio Dureza (50-500)Mg/Lt de CACO2 | Tipo de Fuente | Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Dura | 0.49 | 1.99 | 7.30 | 51.00 | Presa | Julio |
| Monte De La Jagua | 0.60 | 2.17 | 7.40 | 63.00 | La Dura | Julio |
| Multiple Juan López | 0.54 | 2.02 | 7.40 | 55.00 | ac. multiple | Julio |
| Múltiple Las Lagunas | 0.50 | 1.94 | 7.40 | 57.00 | ac. Multiple | Julio |
| Multiple San Víctor | 0.59 | 2.22 | 7.30 | 51.00 | ac. multiple | Julio |
| Reparadero | 0.87 | 1.97 | 7.30 | 51.00 | La Dura | Julio |
| Moquita | 0.49 | 2.30 | 7.80 | 241.00 | Arroyo | Julio |
| Villa Trina | 1.03 | 3.07 | 7.80 | 153.00 | Rio | Julio |
| Cavetano Germosen | 1.08 | 1.62 | 7.70 | 297.00 | Pozo | Julio |
| La Guama | 0.69 | 0.80 | 7.70 | 255.00 | Pozo | Julio |
| Villa Progreso | 0.90 | 4.80 | 7.60 | 276.00 | Pozo | Julio |
| Canil | 1.12 | 0.79 | 7.40 | 314.00 | Pozo | Julio |
| Calle Del Rio | 1.32 | 0.54 | 7.60 | 267.00 | Pozo | Julio |
| Jamao Al Norte | 1.33 | 1.34 | 7.50 | 221.00 | Pozo | Julio |
| Gaspar Hemandez | 0.65 | 0.82 | 7.50 | 238.00 | Pozo | Julio |
| Las María | 1.80 | 0.85 | 7.60 | 187.00 | Pozo | Julio |
| Batev | 1.50 | 0.92 | 7.60 | 187.00 | Pozo | Julio |
| La Dura | 1.04 | 1.94 | 7.30 | 51.00 | Presa | Agosto |
| Monte De La Jagua | 0.71 | 2.27 | 7.40 | 51.00 | La Dura | Agosto |
| Multiple Juan López | 0.52 | 1.88 | 7.40 | 51.00 | ac. multiple | Agosto |
| Múltiple Las Lagunas | 0.30 | 1.68 | 7.40 | 51.00 | ac. Multiple | Agosto |
| Multiple San Víctor | 0.62 | 3.03 | 7.30 | 51.00 | ac. multiple | Agosto |
| Reparadero | 0.79 | 1.70 | 7.40 | 51.00 | La Dura | Agosto |
| Moquita | 1.07 | 5.02 | 7.80 | 272.00 | Arroyo | Agosto |
| Villa Trina | 1.00 | 2.35 | 7.80 | 161.00 | Rio | Agosto |
| Cavetano Germosen | 1.09 | 1.25 | 7.80 | 316.00 | Pozo | Agosto |
| La Guama | 0.34 | 0.86 | 7.70 | 255.00 | Pozo | Agosto |
| Hato Viejo | 0.92 | 1.03 | 7.60 | 295.00 | Pozo | Agosto |
| Canil | 0.62 | 0.81 | 7.70 | 309.00 | Pozo | Agosto |
| Calle Del Rio | 0.98 | 0.80 | 7.70 | 272.00 | Pozo | Agosto |
| Jamao Al Norte | 1.02 | 0.90 | 7.70 | 238.00 | Pozo | Agosto |
| Los Brazos | 2.00 | 0.58 | 7.70 | 272.00 | pozo | |
| Gaspar Hemandez | 1.62 | 0.45 | 7.90 | 204.00 | pozo | Agosto |
| Veragua | 0.65 | 0.69 | 7.70 | 212.00 | Pozo | Agosto |
| Batev | 0.80 | 0.72 | 7.90 | 255.00 | Pozo | Agosto |
| La Dura | 0.81 | 2.12 | 7.50 | 51.00 | Presa | Septiembre |
| Monte De La Jagua | 0.56 | 1.54 | 7.40 | 51.00 | La Dura | Septiembre |
| Multiple Juan López | 0.70 | 2.21 | 7.50 | 51.00 | ac. multiple | Septiembre |
| Múltiple Las Lagunas | 0.46 | 1.64 | 7.40 | 51.00 | ac. Multiple | Septiembre |
| Multiple San Víctor | 0.66 | 3.41 | 7.30 | 51.00 | ac. multiple | Septiembre |
| Reparadero | 0.93 | 1.69 | 7.50 | 51.00 | La Dura | Septiembre |
| Moquita | 1.08 | 3.64 | 7.90 | 246.00 | Arroyo | Septiembre |
| Villa Trina | 0.82 | 2.71 | 8.00 | 161.00 | Rio | Septiembre |
| Cavetano Germosen | 1.12 | 1.67 | 7.80 | 323.00 | Pozo | Septiembre |
| La Guama | 0.59 | 0.95 | 7.70 | 280.00 | Pozo | Seotiembre |
| Canil | 1.00 | 0.89 | 7.40 | 314.00 | Pozo | Septiembre |
| Calle Del Rio | 1.37 | 0.98 | 7.60 | 264.00 | Pozo | Septiembre |
| Jamao Al Norte | 0.65 | 0.41 | 8.10 | 204.00 | Pozo | Septiembre |
| Gaspar Hemandez | 0.72 | 0.77 | 7.80 | 221.00 | Pozo | Septiembre |

| Normas Internacionales | |
|---|---|
| Turbidez | (0-5) NTU |
| Cloro Residual | (0.2-0.8)PPM |
| Dureza | (50-500)MGCACO3/100ML |
| Ph | (6.5-8.5) |

**Análisis Planta Potabilizadora La Dura**

| Análisis | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---|---|
| Cloro Residual | 0.49 | 1.04 | 0.81 |
| Turbidez en redes. | 1.99 | 1.94 | 2.12 |
| PH | 7.30 | 7.30 | 7.50 |
| Dureza | 51.0 | 51.0 | 51.0 |

**Promedio de Todos Los Acueductos**

| Análisis | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---|---|
| Cloro Residual | 0.91 | 0.89 | 0.82 |
| Turbidez en redes. | 1.77 | 1.55 | 1.76 |
| PH | 7.52 | 7.62 | 7.64 |
| Dureza | 174.35 | 187.06 | 165.64 |

**Análisis Planta Potabilizadora La Dura**

| Análisis | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---|---|
| LS | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Cloro Residual | 0.49 | 1.04 | 0.81 |
| LI | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| LS | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Turbidez redes. | 1.99 | 1.94 | 2.12 |
| LI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LS | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| PH | 7.3 | 7.3 | 7.5 |
| LI | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| LS | 500 | 500 | 500 |
| Dureza | 51 | 51 | 51 |
| LI | 50 | 50 | 50 |

**Gráficas de Análisis Planta Potabilizadora La Dura**




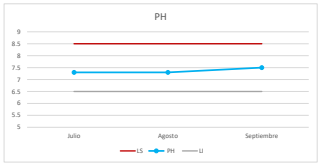





Levenda

LS = Límite Superior

LI = límite Inferior

## CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA 2021

**Trimestre Julio-Septiembre**

| Acueducto | Fecha de Instalación | Fecha Término | Consumo | Descripción | Uso | Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Dura | 5/7/2021 | 30/7/2021 | 8,000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Julio |
| La Dura | | | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Julio |
| La Dura | | | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Julio |
| Acueductos Rurales | | | 175 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Julio |
| Veragua, etc. | | | 295 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Julio |
| Villa trina | | | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Julio |
| Múltiple Juan López | | | 125 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Julio |
| Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. | | | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Julio |
| La Dura | 2//8/2021 | 31/8/2021 | 8,000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Agosto |
| La Dura | | | 10 | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Agosto |
| La Dura | | | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Agosto |
| Acueductos Rurales | | | 65 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Agosto |
| Veragua, etc. | | | 400 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Agosto |
| Villa trina | | | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Agosto |
| Múltiple Juan López | | | 170 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Agosto |
| Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. | | | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Agosto |
| La Dura | 1/9/2021 | 30/9/2021 | 10,000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Septiembre |
| La Dura | | | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Septiembre |
| La Dura | | | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Septiembre |
| Acueductos Rurales | | | 307 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Septiembre |
| Veragua, etc. | | | 270 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Septiembre |
| San Victor | | | 180 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Octubre |
| Villa trina | | | 90 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Septiembre |
| Múltiple Juan López | | | 90 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Septiembre |
| Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. | | | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Septiembre |

| Acueducto | Sustancia Química | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| La Dura | Cloro Gas (LBS) | 8,000 | 8,000 | 10,000 |
| La Dura | Sulfato de Aluminio (25kg) | - | 10 | - |
| La Dura | Sulfato de Aluminio (50kg) | 2 | - | - |
| Acueductos Rurales | Pastillas de cloro | 175 | 65 | 307 |
| Acueductos Rurales | Cloro granulado (LBS) | 620 | 670 | 630 |

## Producción Mensual de Agua ( M³ ) " Planta Potabilizadora La Dura"

### Año 2021

**Trimestre Julio-Septiembre**

| Julio | Agosto | Septiembre | Promedio |
|---|---|---|---|
| 3,182,609 | 3,121,848 | 3,075,754 | 3,126,737 |

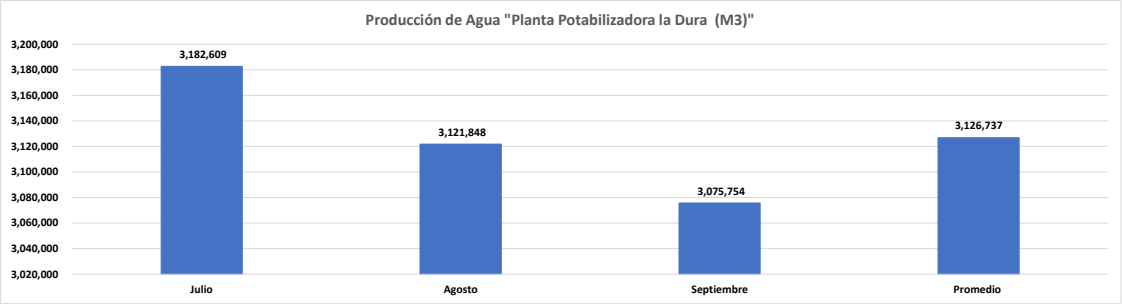

## Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento
### Trimestre Julio-Septiembre 2021

**CANTIDAD DE AVERIAS CORREGIDAS**

| Diámetro | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 78 | 18 | 2 | 5 | 27 | 45 | 20 | 11 | 2 | - | 1 | - | 1 | 210 |
| Agosto | 25 | 15 | 2 | 5 | 14 | 17 | 21 | 13 | - | 1 | - | 2 | - | 115 |
| Septiembre | 35 | 15 | 3 | 2 | 21 | 33 | 17 | 5 | 2 | - | - | 2 | 3 | 138 |

0

**MATERIALES UTILIZADOS**

| Mes | DIAMETROS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | Válvulas | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 10 |
| | Rep. Valv. | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 9 |
| | Tubos | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 28 |
| | Juntas PVC | 25 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| | Juntas HG | - | - | - | - | 20 | 54 | 11 | 17 | 5 | - | 3 | - | 1 | 111 |
| | Clanes | - | - | - | - | 12 | 35 | 22 | 4 | 1 | - | - | - | - | 74 |
| | Tapones | 29 | 15 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| | Codos | 13 | 5 | 2 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| | Anillos | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Agosto | Válvulas | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| | REP.VALVULAS | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| | TUBOS H.G | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| | Tubos PVC | 13 | 4 | - | 2 | 4 | 7 | 18 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 51 |
| | Juntas PVC | 20 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| | Juntas HG | - | - | - | - | 13 | 23 | 26 | 6 | 4 | - | - | 3 | - | 75 |
| | Tee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Clanes | - | - | - | - | 10 | 8 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | 39 |
| | Tapones | 15 | 6 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| | Codos | 16 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| | Union Anillos | 12 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| | Inst.Ventosa | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Septiembre | Válvulas | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | Rep. Valv. | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| | Tubos | 11 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| | Juntas PVC | 24 | 8 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| | Juntas HG | - | - | - | - | 13 | 17 | 8 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 47 |
| | Clanes | - | - | - | - | 11 | 13 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 35 |
| | Tapones | 12 | 9 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| | Codos | 11 | 10 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| | Anillos | 16 | 12 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| | Uniones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ventosas | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

## Estadística del Departamento de Aguas Residuales
### Trimestre Julio-Septiembre 2021

| Cant. De Trabajos Realizados | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Desatascos de redes principales | 40 | 39 | 41 | 40 |
| Desatascos de acometidas domiciliarias | 20 | 19 | 24 | 21 |
| Desatascos de acometidas multi-domiciliarias | 7 | 10 | 10 | 9 |
| Reparación de acometida domiciliarias | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Reparación de acometida multidomiciliarias | - | - | 2 | 2 |
| Reparación de la red de alcantarillado | 1 | 3 | 8 | 4 |
| Limpieza de registros de Inspección | 7 | 10 | 42 | 20 |
| Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 4" (Pies) | 20 | 30 | 23 | 24 |
| Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 6" (Pies) | 10 | 10 | 37 | 19 |
| Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 8" (Pies) | 10 | 60 | 139 | 70 |

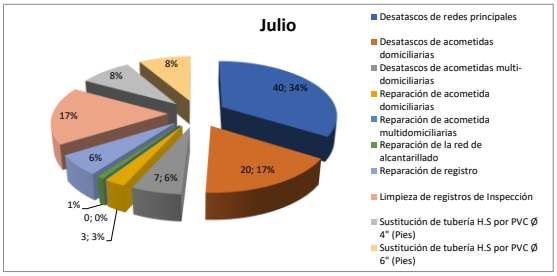


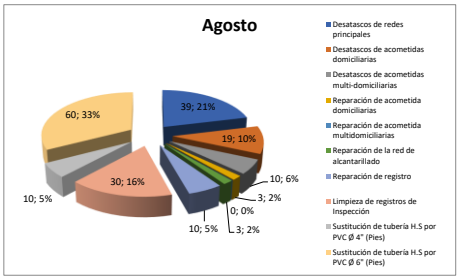


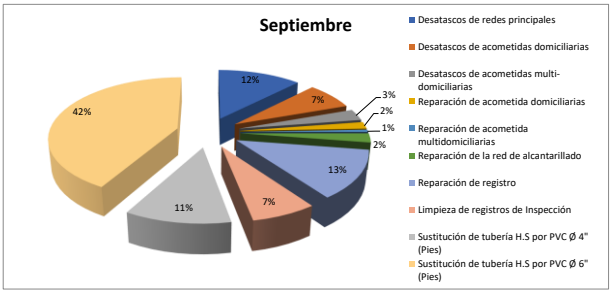

## Estadística del Departamento de Ingeniería 2021

**Trimestre Julio-Septiembre**

**Recaudación por Contratos de Construcción y Cambios de Acometidas**

| Mes | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Recaudación | RD$ 541,897 | RD$ 971,027 | RD$ 592,930 | $701,951.33 |
| Cantidad | 10 | 6 | 8 | 8 |

**Ampliaciones de Redes Agua Potable**

| Mes | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | - | 4 | - | - |
| Mts de Tubería | - | 900 | - | - |

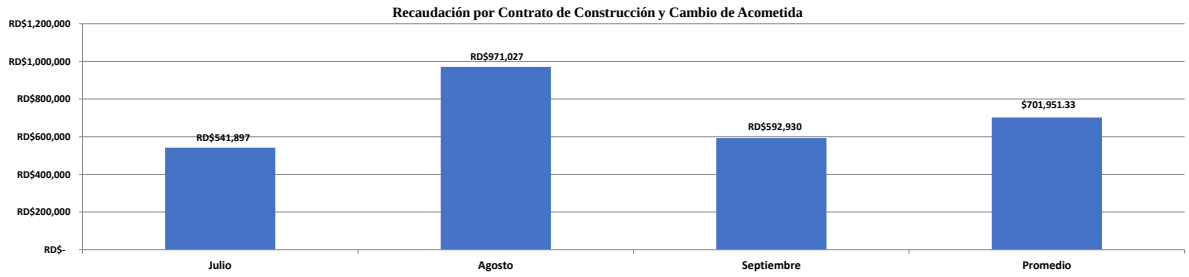

## Estadística del Departamento Comercial 2021

**Trimestre Julio-Septiembre**

| Indicador | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| **Eficiencia de Recaudo** | **85%** | **78%** | **79%** | **80%** |
| Facturación | 19,118,880 | 19,968,539 | 19,346,772 | 19,478,064 |
| Recaudación | 16,168,519 | 15,514,518 | 15,321,866 | 15,668,301 |
| Clientes medidos | 4,095 | 3,963 | 3,889 | 3,982 |
| Clientes no medidos | 18,542 | 18,013 | 17,674 | 18,076 |
| Clientes especiales | 212 | 221 | 223 | 219 |
| Clientes con alcantarillado | 11,318 | 11,318 | 11,318 | 11,318 |
| **Cobertura de Micromedición** | 18.8% | 18.8% | 18.9% | 18.9% |
| Micromedidores Instalados Funcionando | 4,307 | 4,184 | 4,112 | 4,201 |
| Total de Clientes activos | 22,849 | 22,197 | 21,786 | 22,277 |
| Total de Clientes | 40,585 | 41,482 | 41,760 | 41,482 |

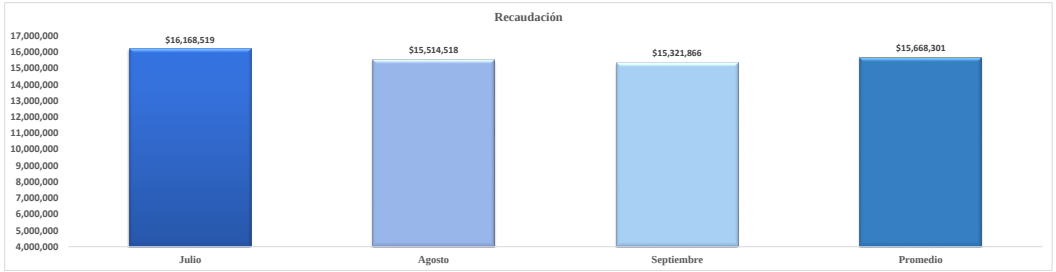

## Estadística del Departamento de Catastro

### Trimestre Julio-Septiembre 2021

| Cant. De Trabajos Realizados | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD DE MANZANAS | 160 | 113 | 206 | 160 |
| PREDIOS VISITADOS | 3108 | 2274 | 4619 | 3334 |
| CONTRATOS VERIFICADOS | 2038 | 1029 | 1460 | 1509 |
| PRESUNTOS CLANDESTINOS | 275 | 417 | 360 | 351 |
| CARTAS A PREDIOS CERRADOS | 71 | 99 | 127 | 99 |
| SOLARES | 122 | 315 | 315 | 251 |
| CONSTRUCCIONES | 29 | 74 | 71 | 58 |
| VOLVER A VISITAR/ INCOMPLETAS | 177 | 106 | 94 | 126 |
| METROS | 41,843 | 478,190 | 110,013 | 210,015 |

| Cant. De Trabajos Realizados | Julio | Agosto | Septiembre | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| MANZANAS RE-MEDIDAS | 1 | 56 | 22 | 26 |
| MANZANAS MEDIDAS NUEVAS | - | 5 | 52 | 29 |
| PROPIEDADES CENSADAS | 46 | 12 | 123 | 60 |
| PROPIEDADES REMARCADAS | 2763 | 23 | 452 | 1079 |
| CÓDIGOS CORREGIDOS | 53 | 20 | 19 | 31 |
| CASOS DE DOBLES CONTRATOS DEPURADOS | 6 | 2 | 59 | 22 |
| CONTRATOS NUEVOS SEVICIO AL CLIENTE | 64 | 5 | 12 | 27 |

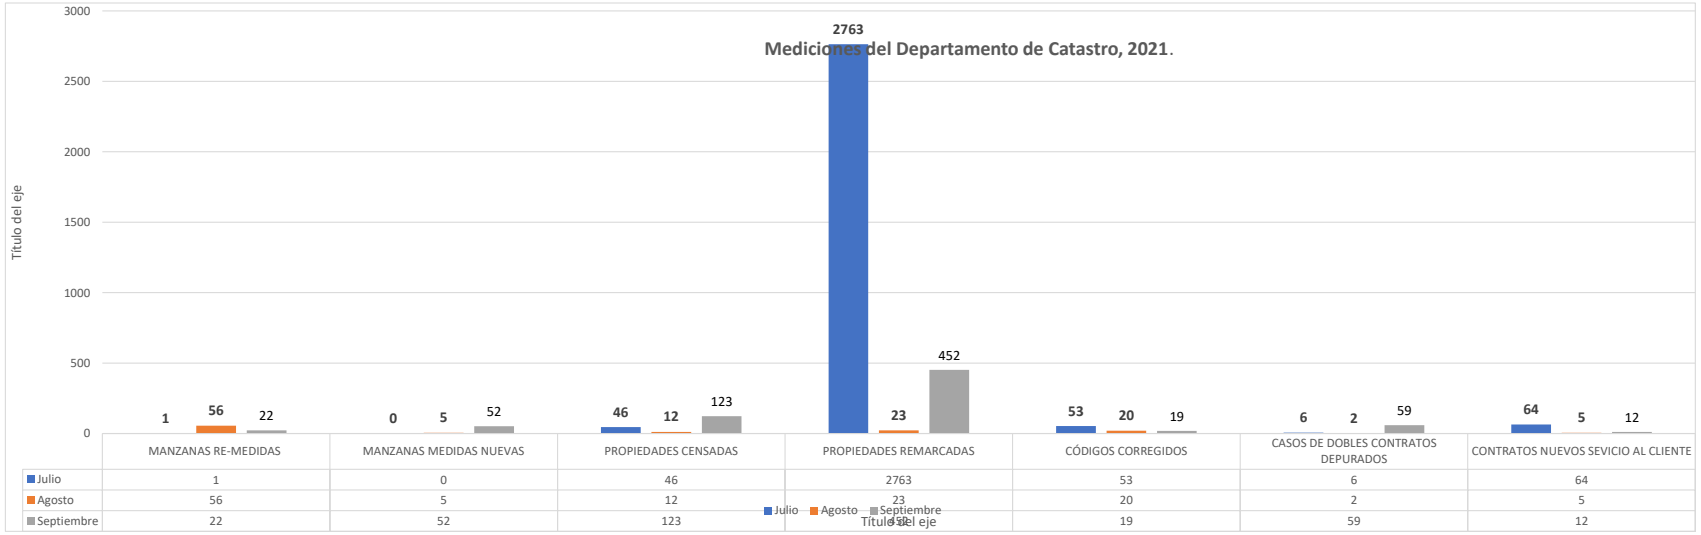


Ing. Dilmas Martínez
Encargado De Estadística