



CORAAMOCA
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
RNC: 4-06-01102-1


☎ 809-578-2622
🌐 www.coraamoca.gob.do
✉ coraamoca@coraamoca.gob.do

Estadística Institucional del Año 2022
Trimestre Abril-Junio


CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA

Acueductos	Nº. Muestras Programadas	Nº. de Muestras Recibidas	Nº de Tubos Sembrados	% Envío de Muestras	Nº. de tubos con Col Totales	Nº. de Tubos Con col Fecales	Nº. de muestras positivas a coliformes	Muestras neg a la presencia de coliformes	% IP	Índice de la calidad de la gestión del muestreo	Muestras con Pseudomonas	Nº Muestras con col fecales	% de puntos con cloración	Mes
La Dura	76	76	380	100	10	9	5	375	98.68	99	2	4	98.68	Abril
Monte De La Jagua	12	12	60	100	4	3	3	57	95.00	95	0	2	75	Abril
Ac Juan López	12	12	60	100	5	5	1	59	98.33	98	0	1	100	Abril
Ac Las Lagunas	12	12	60	100	0	0	0	60	100.00	100	0	0	100	Abril
Ac San Victor	16	14	70	88	0	0	0	70	100.00	88	2	0	100	Abril
Reparadero	8	8	40	100	1	1	1	39	97.50	98	0	1	100	Abril
Moquita	12	12	60	100	1	1	1	59	98.33	98	0	1	100	Abril
Villa Trina	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	0	0	100	Abril
Quebrada Honda	16	16	80	100	0	0	0	80	100.00	100	0	0	100	Abril
Cav Germ	16	16	80	100	2	2	2	78	97.50	98	0	2	100	Abril
La Guama	16	16	80	100	0	0	0	80	100.00	100	0	0	81.3	Abril
Hato Viejo	4	4	20	100	0	0	0	20	100.00	100	2	0	50	Abril
Calle Del Río	4	4	20	100	0	0	0	20	100.00	100	0	0	100	Abril
villa Progreso	4	4	20	100	0	0	0	20	100.00	100	0	0	100	Abril
Jamao Al Norte	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	0	0	100	Abril
Los Braños	2	2	10	100	2	2	1	9	90.00	90	1	1	100	Abril
Caimito Puesto Grande	2	2	10	100	6	4	2	8	80.00	80	0	2	100	Abril
Gaspar H	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	0	0	100	Abril
veragua	4	4	20	100	1	0	1	19	95.00	95	0	0	100	Abril
Batey	2	2	10	100	0	0	0	10	100.00	100	0	0	100	Abril
La Dura	95	95	475	100	5	5	1	474	99.79	100	0	1	100	Mayo
Monte De La Jagua	16	16	80	100	0	0	0	80	100.00	100	0	0	93.7	Mayo
Múltiple Juan López	16	13	65	81	0	0	0	65	100.00	81	0	0	100	Mayo
Múltiple Las Lagunas	16	12	60	75	0	0	0	60	100.00	75	0	0	100	Mayo
Múltiple San Victor	16	16	80	100	0	0	0	80	100.00	100	3	0	100	Mayo
Reparadero	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	0	0	100	Mayo
Moquita	16	16	80	100	0	0	0	80	100.00	100	0	0	100	Mayo
Villa Trina	8	8	40	100	1	1	1	39	97.50	98	5	1	100	Mayo
Quebra Honda	20	17	85	85	0	0	0	85	100.00	85	0	0	100	Mayo
Cavetano Germosen	20	20	100	100	1	0	1	99	99.00	99	2	0	100	Mayo
La Guama	20	20	100	100	0	0	0	100	100.00	100	2	0	90	Mayo
Hato Viejo	5	5	25	100	0	0	0	25	100.00	100	0	0	40	Mayo
Carril	5	1	5	20	0	0	0	5	100.00	20	0	0	100	Mayo
Calle Del Río	5	5	25	100	0	0	0	25	100.00	100	0	0	100	Mayo
villa Progreso	5	5	25	100	5	5	1	24	96.00	96	0	1	100	Mayo
Jamao Al Norte	8	8	40	100	1	1	1	39	98	98	0	1	100	Mayo
Los Braños	2	1	5	50	0	0	0	5	100	50	0	0	100	Mayo
Caimito Puesto Grande	2	2	10	100	1	1	1	9	90	90	0	1	100	Mayo
Gaspar Hernandez	8	8	40	100	0	0	0	40	100	100	0	0	100	Mayo
Veragua	4	4	20	100	8	2	2	18	90	90	0	1	100	Mayo
Batey	2	2	10	100	5	3	1	9	90	90	0	1	100	Mayo
La Dura	76	76	380	100	12	8	5	375	99	99	0	3	100	Junio
Monte De La Jagua	20	20	100	100	13	13	5	85	95	95	0	5	81.3	Junio
Múltiple Juan López	12	12	60	100	0	0	0	60	100	100	0	0	100	Junio
Múltiple Las Lagunas	12	12	60	100	0	0	0	60	100	100	0	0	100	Junio
Múltiple San Victor	16	16	80	100	0	0	0	80	100	100	2	0	100	Junio
Reparadero	8	8	40	100	0	0	0	40	100	100	0	0	100	Junio
Moquita	20	20	100	100	0	0	0	100	100	100	0	0	100	Junio
Villa Trina	8	8	40	100	1	1	1	39	98	98	0	1	100	Junio
Quebra Honda	16	12	60	75	6	6	2	58	97	73	0	2	100	Junio
Cav Germ	16	16	80	100	0	0	0	80	100	100	1	0	100	Junio
La Guama	16	16	80	100	4	2	3	77	96	96	4	2	81.3	Junio
Hato Viejo	4	4	20	100	0	0	0	20	100	100	0	0	100	Junio
El Carril	4	1	5	25	0	0	0	5	100	25	0	0	100	Junio
Calle Del Río	4	4	20	100	0	0	0	20	100	100	1	0	100	Junio
villa Progreso	4	4	20	100	0	0	0	20	100	100	1	0	100	Junio
Jamao Al Norte	8	8	40	100	0	0	0	40	100	100	3	0	100	Junio
Los Braños	2	1	5	50	0	0	0	5	100	50	0	0	100	Junio
Caimito Puesto Grande	2	2	10	100	8	8	2	8	80	80	0	2	100	Junio
Gaspar H	8	8	40	100	1	1	1	39	98	98	0	1	100	Junio
veragua	4	4	20	100	0	0	0	20	100	100	0	0	100	Junio
Batey	2	2	10	100	0	0	0	10	100	100	0	0	100	Junio

IP = Índice de Potabilidad
IP > 95% según normas internacionales

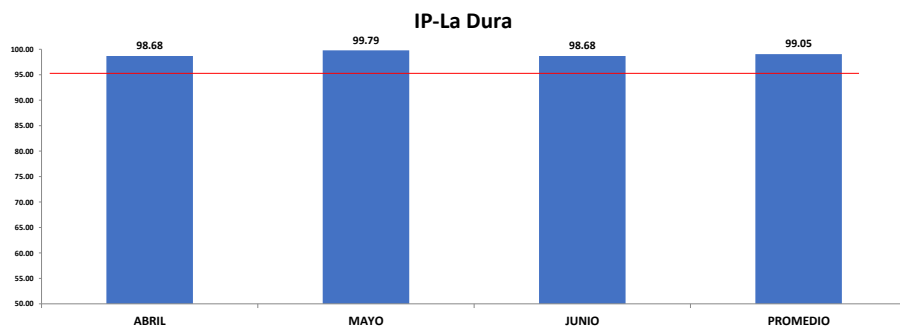

Indice de Potabilidad Provincial

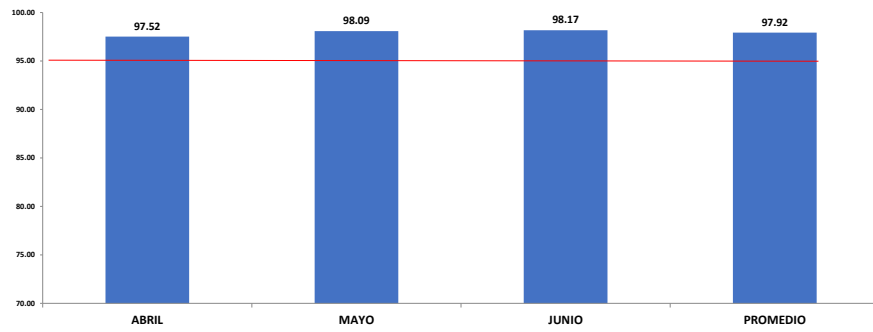

Análisis Físico-Químico Realizados a los Acueductos de CORAAMOCA, 2022
 Incluidos en el Control Sanitario
 Trimestre Abril-Junio

Acueductos	Promedio C.R en Redes (0.2-6.8 p.p.m)	Promedio Turbidez (0-5 NTU) en Redes.	Promedio PH a T.A (6.5-8.5)	Promedio Dureza (50- 500)Mg/L de CaCO2	Tipo de Fuente	Mes
La Dura	0.77	2.53	7.20	55.00	Presa	Abril
Monte De La Jagua	0.54	1.88	7.30	63.00	La Dura	Abril
Múltiple Juan López	0.47	1.72	7.40	62.00	Ac. múltiple	Abril
Múltiple Las Lagunas	0.56	1.74	7.30	62.00	Ac. múltiple	Abril
Múltiple San Víctor	0.58	2.09	7.20	64.00	Ac. múltiple	Abril
Reparadero	0.60	1.82	7.40	64.00	La Dura	Abril
Moquita	1.17	4.83	7.60	323.00	Arroyo	Abril
Villa Trina	1.05	2.89	7.90	187.00	Rio	Abril
Quebra Honda	0.41	1.77	7.20	64.00	La Dura	Abril
Cavetano Germosen	1.31	1.06	7.60	369.00	Pozo	Abril
La Guama	0.30	0.98	7.60	318.00	Pozo	Abril
Hato Viejo	0.52	1.33	7.30	360.00	Pozo	Abril
Calle del Rio	1.50	2.37	7.50	340.00	Pozo	Abril
Villa Progreso	0.75	0.70	7.60	340.00	Pozo	Abril
Jamao Al Norte	0.60	1.68	7.60	246.00	Pozo	Abril
Los Bravos	0.45	0.56	7.50	297.00	Pozo	Abril
Calmito Puesto Grande	0.30	1.03	7.70	246.00	Rio	Abril
Gaspas Hernandez	1.01	2.16	7.60	246.00	Pozo	Abril
Veragua	1.05	0.88	7.60	246.00	Pozo	Abril
Batey	1.20	1.19	7.60	215.00	Pozo	Abril
La Dura	0.83	2.73	7.30	68.00	Presa	Mayo
Monte De La Jagua	0.47	1.72	7.20	68.00	La Dura	Mayo
Múltiple Juan López	0.35	1.83	7.40	68.00	Ac. múltiple	Mayo
Múltiple Las Lagunas	0.46	1.85	7.30	68.00	Ac. múltiple	Mayo
Múltiple San Víctor	0.40	2.49	7.30	68.00	Ac. múltiple	Mayo
Reparadero	0.46	2.18	7.40	68.00	La Dura	Mayo
Moquita	1.22	4.32	7.80	354.00	Arroyo	Mayo
Villa Trina	1.34	3.09	7.40	204.00	Rio	Mayo
Quebra Honda	0.30	2.30	7.30	68.00	La Dura	Mayo
Cavetano Germosen	1.28	1.48	7.60	327.00	Pozo	Mayo
La Guama	0.36	0.83	7.40	346.00	Pozo	Mayo
Hato Viejo	0.50	0.76	7.30	391.00	Pozo	Mayo
Carrit	0.60	1.44	7.30	357.00	Pozo	Mayo
Calle Del Rio	1.50	1.06	7.30	350.00	Pozo	Mayo
Villa Progreso	0.54	0.74	7.60	369.00	Pozo	Mayo
Jamao Al Norte	0.52	0.91	7.50	297.00	Pozo	Mayo
Los Bravos	0.20	0.70	7.50	280.00	Pozo	Mayo
Calmito Puesto Grande	0.30	1.21	7.70	221.00	Rio	Mayo
Gaspas Hernandez	0.88	1.11	7.70	263.00	Pozo	Mayo
Veragua	0.52	0.65	7.60	263.00	Pozo	Mayo
Batey	0.50	0.86	7.70	255.00	Pozo	Mayo
La Dura	0.80	3.86	7.20	68.00	La Dura	Junio
Monte De La Jagua	0.51	3.48	7.30	68.00	Ac. múltiple	Junio
Múltiple Juan López	0.45	3.19	7.30	68.00	Ac. múltiple	Junio
Múltiple Las Lagunas	0.51	3.03	7.30	68.00	Ac. múltiple	Junio
Múltiple San Víctor	0.75	3.45	7.30	64.00	La Dura	Junio
Reparadero	0.60	3.13	7.40	50.00	Arroyo	Junio
Moquita	1.14	3.12	7.80	346.00	Rio	Junio
Villa Trina	1.49	4.66	8.30	204.00	La Dura	Junio
Quebra Honda	0.50	3.00	7.30	68.00	Pozo	Junio
Cavetano Germosen	1.30	1.24	7.40	395.00	Pozo	Junio
La Guama	0.33	0.87	7.40	365.00	Pozo	Junio
Hato Viejo	1.20	0.94	7.40	386.00	Pozo	Junio
Carrit	1.50	0.97	7.20	406.00	Pozo	Junio
Calle Del Rio	1.50	2.83	7.40	361.00	Pozo	Junio
Villa Progreso	0.55	1.19	7.60	382.00	Pozo	Junio
Jamao Al Norte	0.47	1.26	7.50	323.00	Pozo	Junio
Los Bravos	1.00	1.32	7.30	306.00	Rio	Junio
Calmito Puesto Grande	0.25	2.12	7.60	187.00	Pozo	Junio
Gaspas Hernandez	0.90	1.47	7.50	280.00	Pozo	Junio
Veragua	0.95	0.75	7.50	280.00	Pozo	Junio
Batey	0.90	0.73	7.50	246.00	Pozo	Junio

Normas Internacionales	
Turbidez	(0-5) NTU
Cloro Residual	(0.2-0.8)PPM
Dureza	(50-500)MG/CACO3/100ML
Ph	(6.5-8.5)

Análisis Planta Potabilizadora La Dura

Análisis	Abril	Mayo	Junio
Cloro Residual	0.77	0.83	0.80
Turbidez en Redes.	2.53	2.73	3.86
PH	7.20	7.30	7.20
Dureza	55	68	68




Promedio de Todos Los Acueductos

Análisis	Abril	Mayo	Junio
Cloro Residual	0.75	0.65	0.84
Turbidez en Redes.	1.85	2.18	2.45
PH	7.46	7.46	7.45
Dureza	224	227	235.29

Análisis Planta Potabilizadora La Dura

Análisis	Abril	Mayo	Junio
LS	0.80	0.80	0.80
Cloro Residual	0.77	0.83	0.80
LI	0.20	0.20	0.20
LS	5.00	5.00	5.00
Turbidez redes.	2.53	2.73	3.86
LI	0.00	0.00	0.00
LS	8.5	8.5	8.5
PH	7.20	7.3	7.2
LI	6.5	6.5	6.5
LS	500	500	500
Dureza	55	68	68
LI	50	50	50

Gráficas de Análisis Planta Potabilizadora La Dura

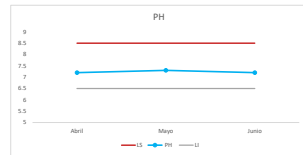

Legenda
LS = Límite Superior
LI = Límite Inferior

CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA 2022

Trimestre Abril-Junio

Acueducto	Fecha de Instalación	Fecha Término	Consumo	Descripción	Uso	Mes
La Dura	1/4/2022	30/4/2022	10,000	libras de cloro gas	Desinfección de agua	Abril
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg	Desinfección de agua	Abril
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg	Desinfección de agua	Abril
Acueductos Rurales			500	Pastillas de cloro	Desinfección de agua	Abril
Víctor, Veragua, etc.			380	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Abril
Villa trina			300	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Abril
Múltiple Juan López			100	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Abril
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc.			-	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Abril
La Dura	1/5/2022	31/5/2022	8,000	libras de cloro gas	Desinfección de agua	Mayo
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg	Desinfección de agua	Mayo
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg	Desinfección de agua	Mayo
Acueductos Rurales			575	Pastillas de cloro	Desinfección de agua	Mayo
Víctor, Veragua, etc.			200	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Mayo
Villa trina			100	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Mayo
Múltiple Juan López			230	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Mayo
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc.			100	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Mayo
La Dura	1/6/2022	30/6/2022	10,000	libras de cloro gas	Desinfección de agua	Junio
La Dura			193	Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg	Desinfección de agua	Junio
La Dura			12	Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg	Desinfección de agua	Junio
Acueductos Rurales			610	Pastillas de cloro	Desinfección de agua	Junio
Víctor, Veragua, etc.			300	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Junio
Villa trina			100	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Junio
Múltiple Juan López			300	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Junio
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc.			190	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Junio

Acueducto	Sustancia Química	Abril	Mayo	Junio
La Dura	Cloro Gas (LBS)	10,000	10,000	10,000
La Dura	Sulfato de Aluminio (25kg)	-	-	193
La Dura	Sulfato de Aluminio (50kg)	-	-	12
Acueductos Rurales	Pastillas de cloro	500	575	610
Acueductos Rurales	Cloro granulado (LBS)	780	630	890




Producción Mensual de Agua (M³) "Planta Potabilizadora La Dura"

Año 2022

Trimestre Abril-Junio

Abril	Mayo	Junio	Promedio
3,142,800	3,247,561	3,264,321	3,218,227

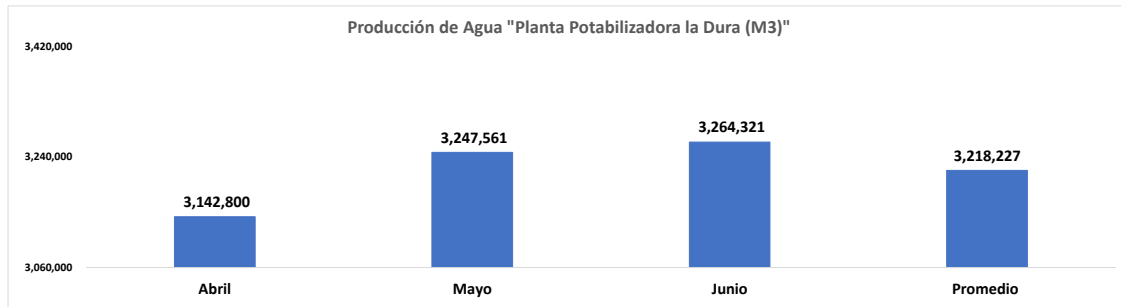

Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento




CANTIDAD DE AVERÍAS CORREGIDAS														
Diámetro	1/2	3/4	1	1 1/2	2	3	4	6	8	10	12	16	20	Total
Abril	46	22	9	3	26	26	13	6	-	-	-	1	-	152
Mayo	43	12	3	2	21	26	18	7	1	-	-	1	-	134
Junio	46	21	1	2	15	24	13	6	1	-	-	3	-	132



Mes	DIAMETROS	MATERIALES UTILIZADOS														TOTAL
		1/2	3/4	1	1 1/2	2	3	4	6	8	10	12	16	24		
Abril	Válvulas	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
	Válvula bola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Reab. Valv.	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	5	
	Tubos HN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Tubos pvc	12	10	1	1	4	3	2	1	-	-	-	-	-	34	
	Juntas PVC	-	-	-	-	8	7	-	-	-	-	-	-	-	15	
	Juntas HG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Juntas HN	-	-	-	-	-	11	7	4	-	-	-	-	-	22	
	Tee HN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Tee pvc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Clares HN	-	-	-	-	6	2	2	3	-	-	-	-	-	11	
	Clares pvc	-	-	-	-	10	21	12	-	-	-	-	-	-	43	
	Tapones	12	10	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	26	
	Codos HN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Codos	7	6	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	16	
	Anillos	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
	UNIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	VENTOSA	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
Mayo	Válvulas	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	6	
	Válvula bola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Reab. Valv.	-	-	-	-	4	1	2	1	-	-	-	-	-	8	
	Tubos HN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Tubos pvc	12	10	1	1	8	4	3	2	-	-	-	-	-	41	
	Juntas PVC	16	11	1	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	40	
	Juntas HG	-	-	-	-	9	14	8	4	-	-	-	-	-	35	
	Juntas HN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Tee HN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Tee pvc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Clares HN	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
	Clares pvc	-	-	-	-	-	16	10	-	-	-	-	-	-	26	
	Tapones	18	13	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	38	
	Codos HN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Codos	13	10	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	29	
	Juntas Reductoras	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
	Adaptadores	14	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
	Anillos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
UNIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
VENTOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
Junio	Instalacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Válvulas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Válvula bola	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
	Reab. Valv.	-	-	-	-	-	2	8	3	-	-	-	1	-	14	
	Tubos HN	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	3	
	Tubos pvc	13	6	1	1	6	4	3	2	2	14	-	-	-	50	
	Juntas PVC	3	4	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
	Juntas HG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Juntas HN	-	-	-	-	7	10	11	12	1	-	-	4	-	45	
	Tee HN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Tee pvc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Clares HN	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
	Clares pvc	-	-	-	-	9	11	7	-	-	-	-	-	-	27	
	Tapones	12	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	20	
	Codos HN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Codos	9	7	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	21	
	Juntas Reductoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Adaptadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Anillos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
UNIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		

Estadística del Departamento de Aguas Residuales
Trimestre Abril-Junio 2022

Cantidad De Trabajos Realizados	Abril	Mayo	Junio	Promedio
Desatascos de redes principales	57	61	47	55
Desatascos de acometidas domiciliarias	47	34	48	43
Desatascos de acometidas multi-domiciliarias	8	8	9	8
Reparación de acometida domiciliarias	2	6	3	4
Reparación de acometida multidomiciliarias	-	2	-	2
Reparación de la red de alcantarillado	2	11	4	6
Reparación de registro	2	0		1
Limpieza de registros	32	35	11	26
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 4" (Pies)	27	40	10	26
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 6" (Pies)	2	11	8	7
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 8" (Pies)	6	85	56	49

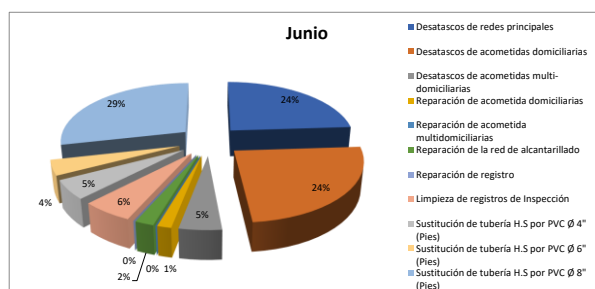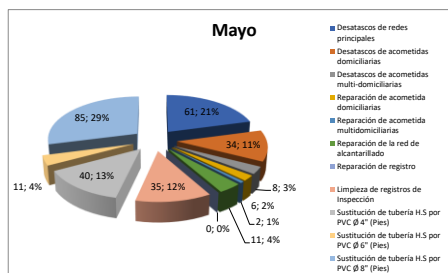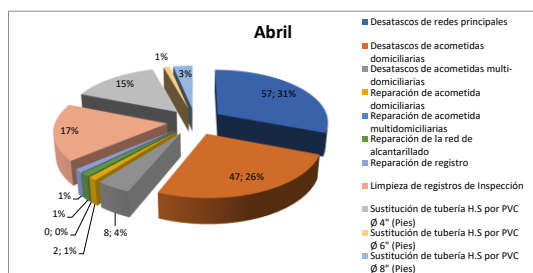


Estadística del Departamento de Ingeniería 2022
Trimestre Abril-Junio

Recaudación por Contratos de Construcción y Cambios de Acometidas

Mes	Abril	Mayo	Junio	Promedio
Recaudación	RDS 325,599.55	RDS 260,447.02	RDS 1,247,719.70	\$611,255
Cantidad	2	2	12	5


Ampliaciones de Redes Agua Potable

Mes	Abril	Mayo	Junio	Promedio
Cantidad	-	-	-	-
Costo	-	-	-	-

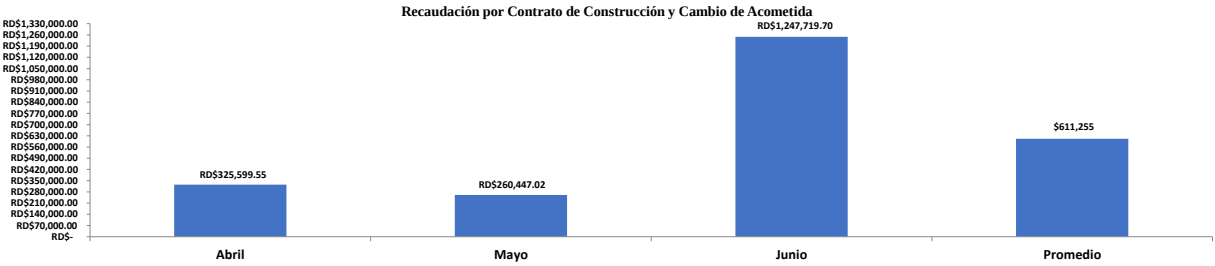

Estadística del Departamento Comercial 2022
Trimestre Abril-Junio


Indicador	Abril	Mayo	Junio	Promedio
Eficiencia de Recaudo	107%	85%	65%	86%
Facturación	10,951,061	17,458,880	24,861,610	17,757,184
Recaudación	11,741,948	14,868,358	16,060,649	14,223,652
Cientes medidos	3,339	4,264	3,916	3,840
Cientes no medidos	12,340	12,340	16,447	13,709
Cientes especiales	222	219	219	220
Cientes con alcantarillado	11,318	11,318	11,318	11,318
Cobertura de Micromedición	9.0%	10.7%	20.1%	13.3%
Micromedidores Instalados	3,561	4,483	4,135	4,060
Total de Clientes activos	15,901	16,823	20,582	17,769
Total de Clientes	39,772	41,727	40,061	41,482

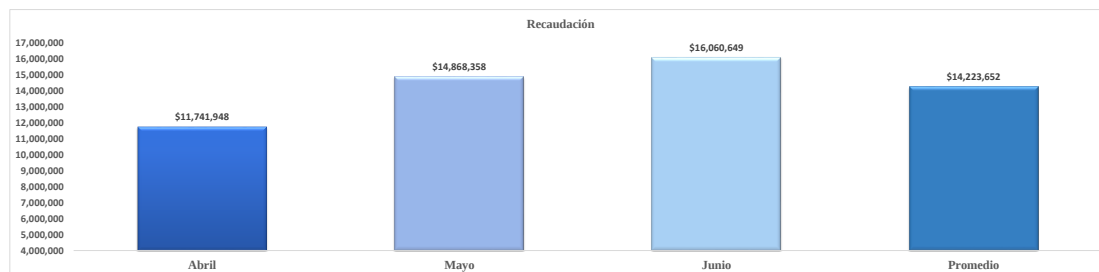

Estadística del Departamento de Catastro
Trimestre Abril-Junio 2022

Cant. De Trabajos Realizados	Abril	Mayo	Junio	Promedio
CANTIDAD DE MANZANAS	68	117	64	83
PREDIOS VISITADOS	1,493	3,098	1,310	1,967
CONTRATOS VERIFICADOS	406	1,622	488	839
CLIENTES NO REGISTRADOS	396	762	426	528
PREDIOS DESHABITADOS	133	119	28	93
VOLVER A VISITAR/ CERRADAS	44	120	31	65
SOLARES	418	376	287	360
CONSTRUCCIÓN	96	118	80	98
METROS	87,639.7	45,145.4	21,347.4	51,378

Cant. De Trabajos Realizados	Abril	Mayo	Junio	Promedio
MANZANAS RE-MEDIDAS	63	5	9	26
MANZANAS MEDIDAS NUEVAS	4	10	2	5
PROPIEDADES CENSADAS	979	2,384	64	1,142
PROPIEDADES REMARCADAS	979	2,504	801	1,428
CODIGOS CORREGIDOS	-	42	36	39
DOBLES CONTRATOS	-	2	2	2
CONTRATOS NUEVOS VALIDADOS	406	44	110	187

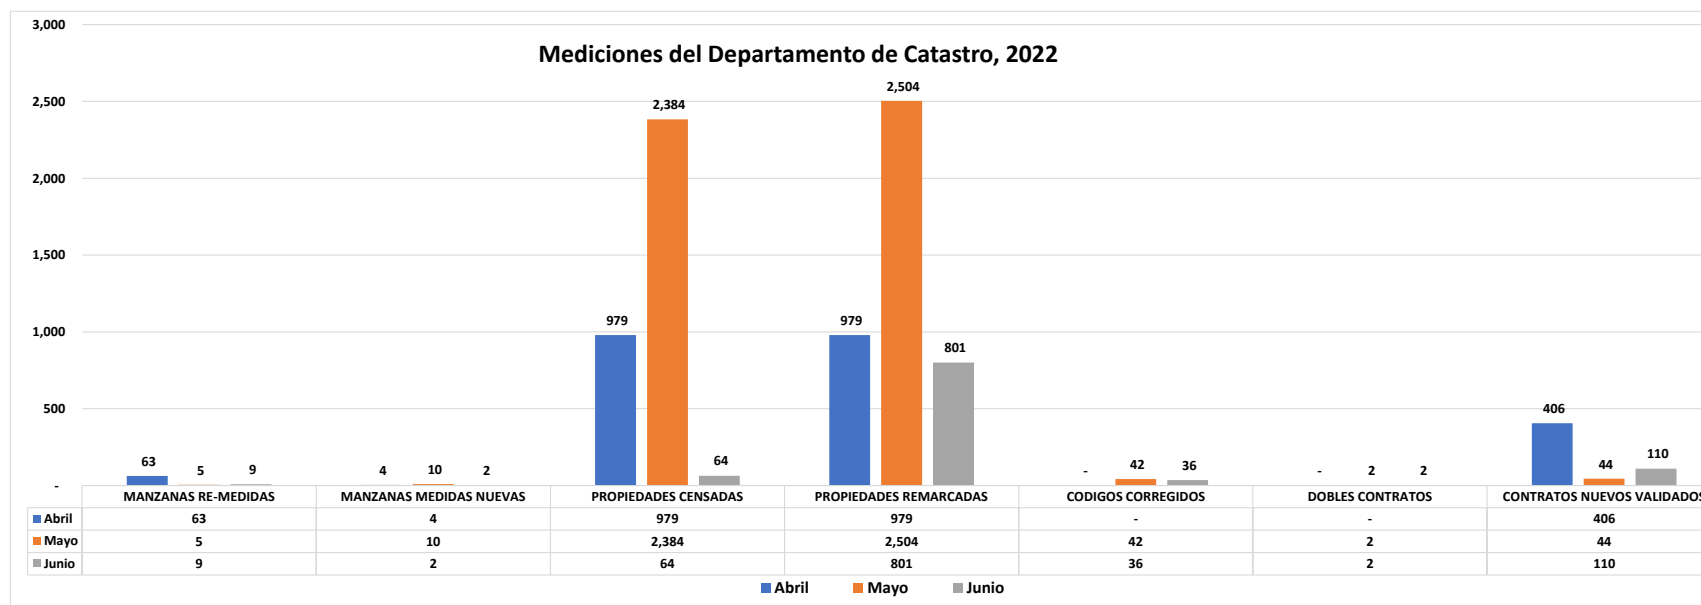


 Ing. Dñmas Martínez
 Encargado De Estadística