



CORAAMOCA
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
RNC:4-06-01102-1

☎ 809-578-2622
🌐 www.coraamoca.gob.do
✉ coraamoca@coraamoca.gob.do


Estadística Institucional del Año 2022
Trimestre Julio-Septiembre

CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA


Acueductos	N°.Muestras Programadas	N°. de Muestras Recibidas	N° de Tubos Sembrados	%Envío de Muestras	N°. de tubos con Col Totales	N°. de Tubos Con col Fecales	N°.de muestras positivas a coliformes	Muestras neg a la presencia de coliformes	%IP	Indice de la calidad de la gestion del maestro	Muestras con Pseudomonas	N° Muestras con col fecales	% de puntos con claracion	Mes
La Dura	76	76	380	100	8	4	4	376	98.95	99	9	1	100	Julio
Monte De La Jagua	16	16	80	100	2	1	1	79	98.75	99	1	1	93.75	Julio
Ac Juan López	16	16	80	100	11	11	3	77	96.25	96	0	0	100	Julio
Ac Las Lagunas	16	16	80	100	1	1	1	79	98.75	99	0	1	100	Julio
Ac San Victor	16	16	80	100	9	3	3	77	96.25	96	2	2	100	Julio
Reparadero	8	8	40	100	10	10	2	38	95.00	95	0	2	100	Julio
Moquita	16	16	80	100	0	0	0	80	100.00	100	1	0	100	Julio
Villa Trina	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	0	0	100	Julio
Quebrada Honda	16	16	80	100	11	9	5	75	93.75	94	1	5	100	Julio
Cay Germ	16	14	70	88	1	1	1	69	98.57	86	2	1	100	Julio
La Guama	16	16	80	100	2	2	2	78	97.50	98	2	2	87.5	Julio
Hato Viejo	4	4	20	100	0	0	0	20	100.00	100	0	0	100	Julio
El Carril	4	4	20	100	0	0	0	20	100.00	100	1	0	100	Julio
Calle Del Rio	4	3	15	75	0	0	0	15	100.00	75	2	0	100	Julio
Villa Progreso	4	4	20	100	0	0	0	20	100.00	100	0	0	100	Julio
Jamao Al Norte	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	1	0	100	Julio
Los Brazos	2	1	5	50	0	0	0	5	100.00	50	0	0	100	Julio
Caimito Puesto Grande	2	2	10	100	2	2	1	9	90.00	90	0	1	100	Julio
Gaspar H	8	8	40	100	0	0	0	40	100.00	100	1	0	100	Julio
veragua	4	4	20	100	0	0	0	20	100.00	100	0	0	100	Julio
Batev	2	2	10	100	2	2	1	9	90.00	90	0	1	100	Julio
La Dura	95	95	475	100	14	11	5	470	98.95	99	3	4	100	Agosto
Monte De La Jagua	20	20	100	100	1	1	1	99	99.00	99	4	1	95	Agosto
Ac Juan López	16	16	80	100	5	5	1	79	98.75	99	0	1	100	Agosto
Ac Las Lagunas	16	16	80	100	0	0	0	80	100.00	100	0	0	100	Agosto
Ac San Victor	20	20	100	100	2	0	2	98	98.00	98	4	0	100	Agosto
Reparadero	20	20	100	100	1	0	1	99	99.00	99	0	0	100	Agosto
Moquita	16	12	60	75	9	8	3	57	95.00	71	0	2	100	Agosto
Villa Trina	16	16	80	100	7	7	2	78	97.50	98	3	2	100	Agosto
Quebrada Honda	16	16	80	100	1	0	1	79	98.75	99	1	0	100	Agosto
Cay Germ	20	20	100	100	0	0	0	100	100.00	100	1	0	100	Agosto
La Guama	20	20	100	100	0	0	0	100	100.00	100	0	0	100	Agosto
Hato Viejo	5	4	20	80	0	0	0	20	100.00	80	0	0	100	Agosto
El Carril	5	2	10	40	0	0	0	10	100.00	40	0	0	100	Agosto
Calle Del Rio	5	3	15	60	0	0	0	15	100.00	60	0	0	100	Agosto
Villa Progreso	5	3	15	60	0	0	0	15	100	60	0	0	100	Agosto
Jamao Al Norte	8	8	40	100	0	0	0	40	100	100	2	0	100	Agosto
Los Brazos	2	2	10	100	0	0	0	10	100	100	0	0	100	Agosto
Caimito Puesto Grande	2	1	5	50	0	0	0	5	100	50	0	0	100	Agosto
Gaspar H	8	8	40	100	13	7	4	36	90	90	0	2	100	Agosto
veragua	2	2	10	100	0	0	0	10	100	100	0	0	100	Agosto
Batev	2	2	10	100	3	3	1	9	90	90	0	1	100	Agosto
La Dura	76	76	380	100	2	1	2	378	99	99	0	1	100	Septiembre
Monte De La Jagua	16	16	80	100	3	3	1	79	99	99	3	1	100	Septiembre
Ac Juan López	20	20	100	100	19	19	6	94	94	94	0	6	87.5	Septiembre
Ac Las Lagunas	20	20	100	100	4	4	2	98	98	98	0	2	100	Septiembre
Ac San Victor	16	12	60	75	3	0	1	59	98	74	0	0	100	Septiembre
Reparadero	8	8	40	100	3	1	1	39	98	98	1	1	100	Septiembre
Moquita	16	8	40	50	0	0	0	40	100	50	0	0	100	Septiembre
Villa Trina	8	8	40	100	0	0	0	40	100	100	0	0	100	Septiembre
Quebrada Honda	16	16	80	100	2	0	1	79	99	99	1	0	100	Septiembre
Cay Germ	16	16	80	100	11	11	3	77	96	96	4	3	100	Septiembre
La Guama	16	16	80	100	14	10	5	75	94	94	4	2	87.5	Septiembre
Hato Viejo	4	4	20	100	1	1	1	19	95	95	1	1	100	Septiembre
El Carril	4	2	10	50	0	0	0	10	100	50	0	0	100	Septiembre
Calle Del Rio	4	2	10	50	1	1	1	9	90	45	0	1	100	Septiembre
Villa Progreso	4	4	20	100	0	0	0	20	100	100	0	0	100	Septiembre
Jamao Al Norte	8	8	40	100	0	0	0	40	100	100	0	0	100	Septiembre
Los Brazos	2	2	10	100	0	0	0	10	100	100	0	0	100	Septiembre
Caimito Puesto Grande	2	2	10	100	5	5	1	9	90	90	0	1	100	Septiembre
Gaspar H	8	8	40	100	1	1	1	39	98	98	0	1	100	Septiembre
veragua	4	4	20	100	0	0	0	20	100	100	0	0	100	Septiembre
Batev	2	2	10	100	0	0	0	10	100	100	0	0	100	Septiembre
Belice Blanco	2	1	5	50	0	0	0	5	100	50	0	0	100	Septiembre

IP = Índice de Potabilidad

IP > 95% según normas internacionales

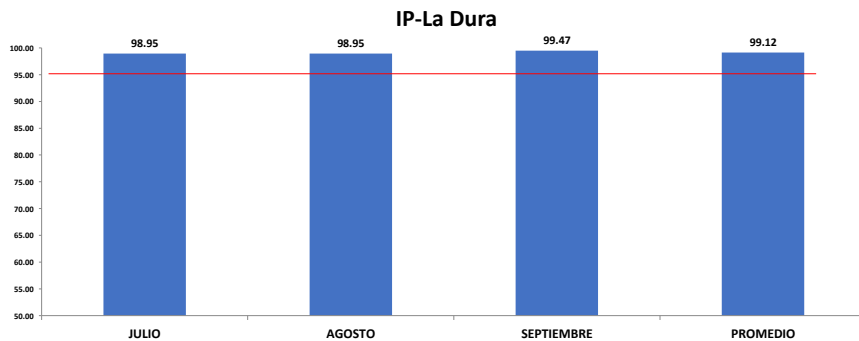

Indice de Potabilidad Provincial

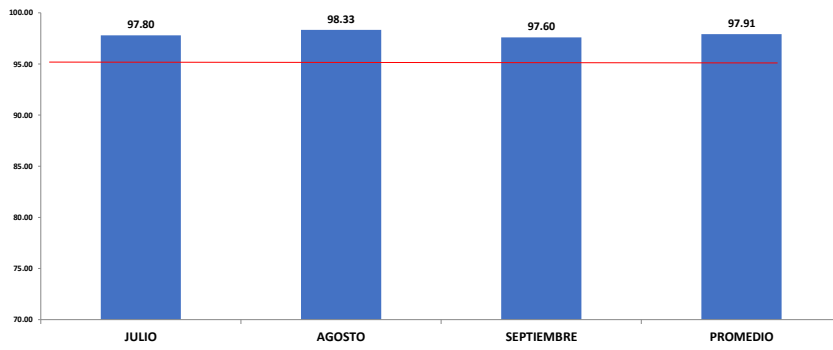

Análisis Físico-Químico Realizados a los Acueductos de CORAAMOCA, 2022
 Incluidos en el Control Sanitario
 Trimestre Julio-Septiembre

Acueductos	Promedio C.R en Redes (0.2-0.8 p.p.m)	Promedio Turbidez (0-5 NTU) en Redes.	Promedio PH a T.A (6.5-8.5)	Promedio Dureza (50- 500)Mg/Li de CaCO2	Tipo de Fuente	Mes
La Dura	0.83	2.91	7.30	68.00	Presa	Julio
Monte De La Jagna	0.49	2.90	7.30	68.00	La Dura	Julio
Múltiple Juan López	0.59	2.17	7.30	64.00	Ac. multiple	Julio
Múltiple Las Laramas	0.53	2.00	7.30	68.00	Ac. multiple	Julio
Múltiple San Víctor	0.51	2.72	7.30	68.00	Ac. multiple	Julio
Reparadero	0.55	2.40	7.30	68.00	La Dura	Julio
Moquita	1.20	3.42	7.80	348.00	Arrevo	Julio
Villa Trina	1.39	4.95	7.50	246.00	Rio	Julio
Quebra Honda	0.53	2.10	7.30	64.00	La Dura	Julio
Cavetano Germosen	1.13	1.03	7.50	307.00	Pozo	Julio
La Guama	0.40	1.20	7.40	357.00	Pozo	Julio
Hato Viejo	1.32	0.95	7.20	408.00	Pozo	Julio
Carril	0.75	1.07	7.20	365.00	Pozo	Julio
Calle Del Rio	1.20	2.12	7.30	357.00	Pozo	Julio
Villa Progreso	0.65	0.63	7.30	357.00	Pozo	Julio
Jamao Al Norte	0.65	0.78	7.50	297.00	Pozo	Julio
Los Braos	0.60	0.99	7.50	221.00	Pozo	Julio
Calinito Puesto Grande	0.25	2.75	7.70	221.00	Rio	Julio
Gasnar Hernandez	0.75	0.84	7.50	255.00	Pozo	Julio
Verama	0.50	0.55	7.50	229.00	Pozo	Julio
Batey	0.50	0.52	7.50	246.00	Pozo	Julio
La Dura	0.82	4.25	7.20	68.00	presa	Agosto
Monte De La Jagna	0.57	3.12	7.30	65.00	La Dura	Agosto
Múltiple Juan López	0.34	2.70	7.30	68.00	Ac. multiple	Agosto
Múltiple Las Laramas	0.36	1.84	7.30	68.00	Ac. multiple	Agosto
Múltiple San Víctor	0.54	2.92	7.20	68.00	Ac. multiple	Agosto
Reparadero	0.47	2.84	7.30	68.00	La Dura	Agosto
Moquita	0.95	1.40	7.40	368.00	Arrevo	Agosto
Villa Trina	1.61	2.64	7.70	212.00	Rio	Agosto
Quebra Honda	0.71	2.49	7.20	68.00	La Dura	Agosto
Cavetano Germosen	1.34	0.69	7.50	414.00	Pozo	Agosto
La Guama	0.62	1.20	7.10	391.00	Pozo	Agosto
Hato Viejo	1.50	0.60	7.20	420.00	Pozo	Agosto
Carril	0.30	1.20	7.20	382.00	Pozo	Agosto
Calle Del Rio	1.40	1.83	7.20	357.00	Pozo	Agosto
Villa Progreso	0.80	0.55	7.60	368.00	Pozo	Agosto
Jamao Al Norte	0.77	1.46	7.40	238.00	Pozo	Agosto
Los Braos	0.60	0.91	7.60	246.00	Pozo	Agosto
Calinito Puesto Grande	0.30	2.24	7.80	255.00	Rio	Agosto
Gasnar Hernandez	0.92	1.04	7.40	263.00	Pozo	Agosto
Verama	0.70	0.85	7.50	221.00	Pozo	Agosto
Batey	0.88	0.84	7.40	272.00	Pozo	Agosto
La Dura	0.82	4.25	7.20	68.00	presa	Septiembre
Monte De La Jagna	0.57	3.12	7.30	65.00	La Dura	Septiembre
Múltiple Juan López	0.34	2.70	7.30	68.00	Ac. multiple	Septiembre
Múltiple Las Laramas	0.36	1.84	7.30	68.00	Ac. multiple	Septiembre
Múltiple San Víctor	0.54	2.92	7.20	68.00	Ac. multiple	Septiembre
Reparadero	0.47	2.84	7.30	68.00	La Dura	Septiembre
Moquita	1.95	1.40	7.40	368.00	Arrevo	Septiembre
Villa Trina	1.61	2.64	7.70	212.00	Rio	Septiembre
Quebra Honda	0.71	2.49	7.20	68.00	La Dura	Septiembre
Cavetano Germosen	1.34	0.69	7.50	414.00	Pozo	Septiembre
La Guama	0.62	1.20	7.10	391.00	Pozo	Septiembre
Hato Viejo	1.50	0.60	7.20	420.00	Pozo	Septiembre
Carril	0.30	1.20	7.20	382.00	Pozo	Septiembre
Calle Del Rio	1.40	1.83	7.20	357.00	Pozo	Septiembre
Villa Progreso	0.80	0.55	7.60	368.00	Pozo	Septiembre
Jamao Al Norte	0.77	1.46	7.40	238.00	Pozo	Septiembre
Los Braos	0.60	0.91	7.60	246.00	Pozo	Septiembre
Calinito Puesto Grande	0.30	2.24	7.80	255.00	Rio	Septiembre
Gasnar Hernandez	0.92	1.04	7.40	263.00	Pozo	Septiembre
Veragua	0.70	0.85	7.50	221.00	Pozo	Septiembre
Batey	0.88	0.84	7.40	272.00	Pozo	Septiembre

Análisis Planta Potabilizadora La Dura

Análisis	Julio	Agosto	Septiembre
Cloro Residual	0.83	0.83	0.82
Turbidez en Redes.	2.91	2.91	4.25
PH	7.30	7.30	7.20
Dureza	68.00	68.00	68.00

Promedio de Todos Los Acueductos


Análisis	Julio	Agosto	Septiembre
Cloro Residual	0.73	0.79	0.79
Turbidez en Redes.	1.86	1.79	1.79
PH	7.40	7.37	7.37
Dureza	223	232	232.38

Normas Internacionales	
Turbidez	(0-5) NTU
Cloro Residual	(0.2-0.9)PPM
Dureza	(50-500)MGCACO3/100ML
Pb	(6.5-8.5)

Análisis Planta Potabilizadora La Dura

Análisis	Julio	Agosto	Septiembre
LS	0.80	0.80	0.80
Cloro Residual	0.83	0.83	0.82
Li	0.20	0.20	0.20
LS	5.00	5.00	5.00
Turbidez redes.	2.91	2.91	4.25
Li	0.00	0.00	0.00
LS	8.5	8.5	8.5
PH	7.30	7.3	7.2
Li	6.5	6.5	6.5
LS	500	500	500
Dureza	68	68	68
Li	50	50	50


Gráficas de Análisis Planta Potabilizadora La Dura

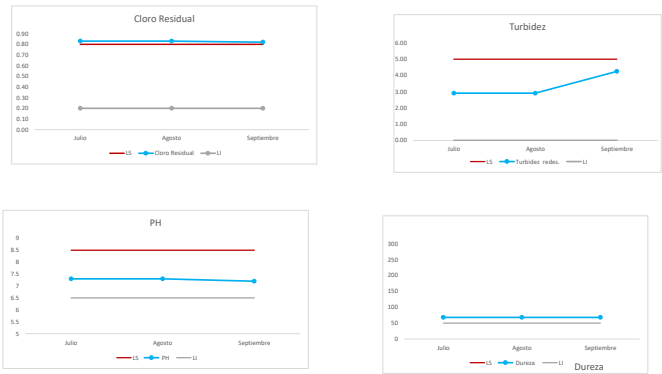

Legenda
LS = Límite Superior
LI = Límite Inferior

Producción Mensual de Agua (M³) "Planta Potabilizadora La Dura"
Año 2022
Trimestre Julio-Septiembre

Julio	Agosto	Septiembre	Promedio
3,377,462	3,343,209	3,333,469	3,351,380

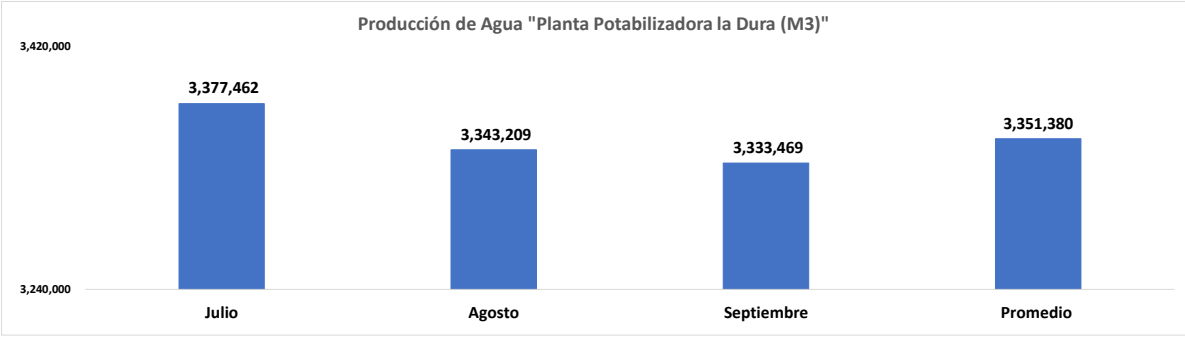

CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA 2022

Trimestre Julio-Septiembre

Acueducto	Fecha de Instalación	Fecha Término	Consumo	Descripción	Uso	Mes
La Dura	1/7/2022	31/7/2022	10,000	libras de cloro gas	Desinfección de agua	Julio
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg	Desinfección de agua	Julio
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg	Desinfección de agua	Julio
Acueductos Rurales			287	Pastillas de cloro	Desinfección de agua	Julio
Víctor, Veragua, etc.			200	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Julio
Villa trina				Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Julio
Múltiple Juan López			200	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Julio
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc.				Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Julio
La Dura	1/8/2022	31/8/2022	8,600	libras de cloro gas	Desinfección de agua	Agosto
La Dura			838	Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg	Desinfección de agua	Agosto
La Dura			-	Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg	Desinfección de agua	Agosto
Acueductos Rurales			665	Pastillas de cloro	Desinfección de agua	Agosto
Víctor, Veragua, etc.			200	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Agosto
Villa trina			100	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Agosto
Múltiple Juan López			300	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Agosto
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc.			200	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Agosto
La Dura			10,600	libras de cloro gas	Desinfección de agua	Septiembre
La Dura			741	Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg	Desinfección de agua	Septiembre
La Dura			553	Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg	Desinfección de agua	Septiembre
Acueductos Rurales			840	Pastillas de cloro	Desinfección de agua	Septiembre
Víctor, Veragua, etc.			200	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Septiembre
Villa trina			200	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Septiembre
Múltiple Juan López			200	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Septiembre
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc.			100	Libras de cloro granulado.	Desinfección de agua	Septiembre

Acueducto	Sustancia Química	Julio	Agosto	Septiembre
La Dura	Cloro Gas (LBS)	10,000	8,600	10,600
La Dura	Sulfato de Aluminio (25kg)	-	838	741
La Dura	Sulfato de Aluminio (50kg)	-	-	553
Acueductos Rurales	Pastillas de cloro	287	665	840
Acueductos Rurales	Cloro granulado (LBS)	400	800	700






Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento
Trimestre Julio-Septiembre 2022

CANTIDAD DE AVERÍAS CORREGIDAS														
Díámetro	1/2	3/4	1	1 1/2	2	3	4	6	8	10	12	16	20	Total
Julio	45	19	4	-	19	31	17	4	1	-	-	1	3	144
Agosto	80	15	3	2	80	25	10	6	3	-	-	2	-	226
Septiembre	54	16	2	3	21	32	18	4	2	-	-	2	-	154

[illegible]

Estadística del Departamento de Aguas Residuales
Trimestre Julio-Septiembre

Cantidad De Trabajos Realizados	Julio	Agosto	Septiembre	Promedio
Desatascos de redes principales	75	85	61	74
Desatascos de acometidas domiciliarias	47	47	31	42
Desatascos de acometidas multi-domiciliarias	25	22	13	20
Reparación de acometida domiciliarias	2	2	0	1
Reparación de acometida multidomiciliarias	1	4	1	2
Reparación de la red de alcantarillado	2	2	4	3
Reparación de registro	0	0	0	0
Limpieza de registros	35	28	24	29
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 4" (Pies)	6	14	0	7
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 6" (Pies)	4	32	38	25
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 8" (Pies)	10	19	25	18

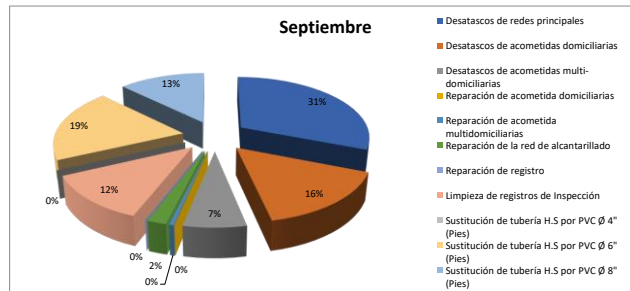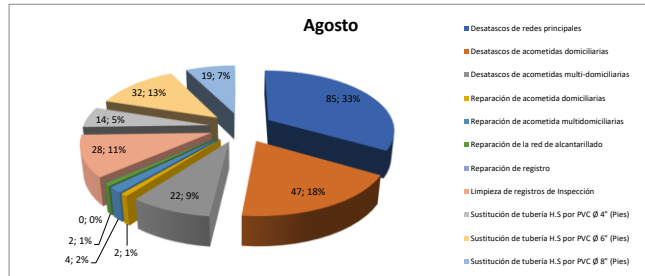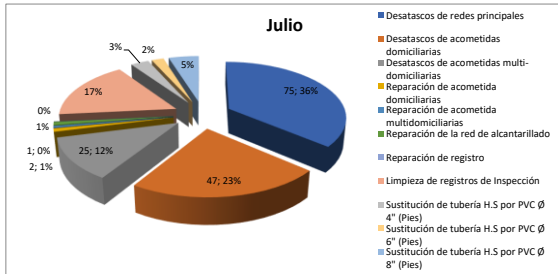


Estadística del Departamento de Ingeniería 2022
Trimestre Julio-Septiembre

Recaudación por Contratos de Construcción y Cambios de Acometidas

Mes	Julio	Agosto	Septiembre	Promedio
Recaudación	RD\$ 194,782.11	RD\$ 247,365.00	RD\$ 261,471.00	\$234,539
Cantidad	8	8	7	8

Ampliaciones de Redes Agua Potable


Mes	Julio	Agosto	Septiembre	Promedio
Cantidad	-	-	-	-
Recaudación	-	-	-	-

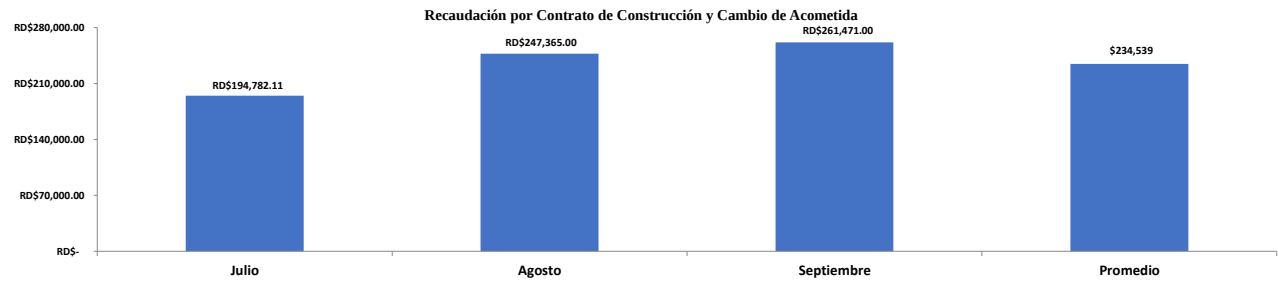

Estadística del Departamento Comercial 2022

Trimestre Julio-Septiembre 2022

Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	Promedio
Eficiencia de Recaudo	76%	88%	60%	75%
Facturación	19,538,566	17,555,139	22,388,032	19,827,246
Recaudación	14,834,948	15,419,261	13,376,537	14,543,582
Cientes medidos	3,590	3,806	3,602	3,666
Cientes no medidos	16,809	17,354	14,316	16,160
Cientes especiales	218	225	222	222
Cientes con alcantarillado	11,318	11,318	11,318	11,318
Cobertura de Micromedición	10.0%	10.2%	21.1%	13.8%
Micromedidores Instalados	3,808	4,031	3,824	3,888
Total de Clientes activos	20,617	21,385	18,140	20,047
Total de Clientes	37,974	39,571	44,436	41,482

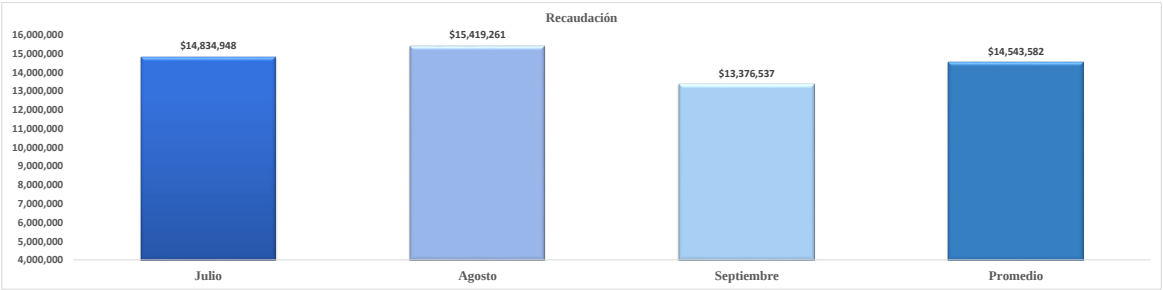

Estadística del Departamento de Catastro
Trimestre Julio-Septiembre 2022

Cant. De Trabajos Realizados	Julio	Agosto	Septiembre	Promedio
CANTIDAD DE MANZANAS	72	1	60	44
PREDIOS VISITADOS	1,484	20	1,064	856
CONTRATOS VERIFICADOS	498	2	482	327
CLIENTES NO REGISTRADOS	346	4	170	173
PREDIOS DESHABITADOS	78	-	21	33
VOLVER A VISITAR/ CERRADAS	108	4	108	73
SOLARES	478	4	237	240
CONSTRUCCIÓN	71	1	45	39
METROS	35,576.1	481.0	14,342.2	16,800

Cant. De Trabajos Realizados	Julio	Agosto	Septiembre	Promedio
MANZANAS RE-MEDIDAS	1	1	3	2
MANZANAS MEDIDAS NUEVAS	18	-	-	6
PROPIEDADES CENSADAS	844	523	652	673
PROPIEDADES REMARCADAS	1,030	537	781	783
CODIGOS CORREGIDOS	34	80	32	49
DOBLES CONTRATOS	1	-	-	0
CONTRATOS NUEVOS VALIDADOS	30	40	80	50

Mediciones del Departamento de Catastro, 2022

